



### 枝ダクトの場合

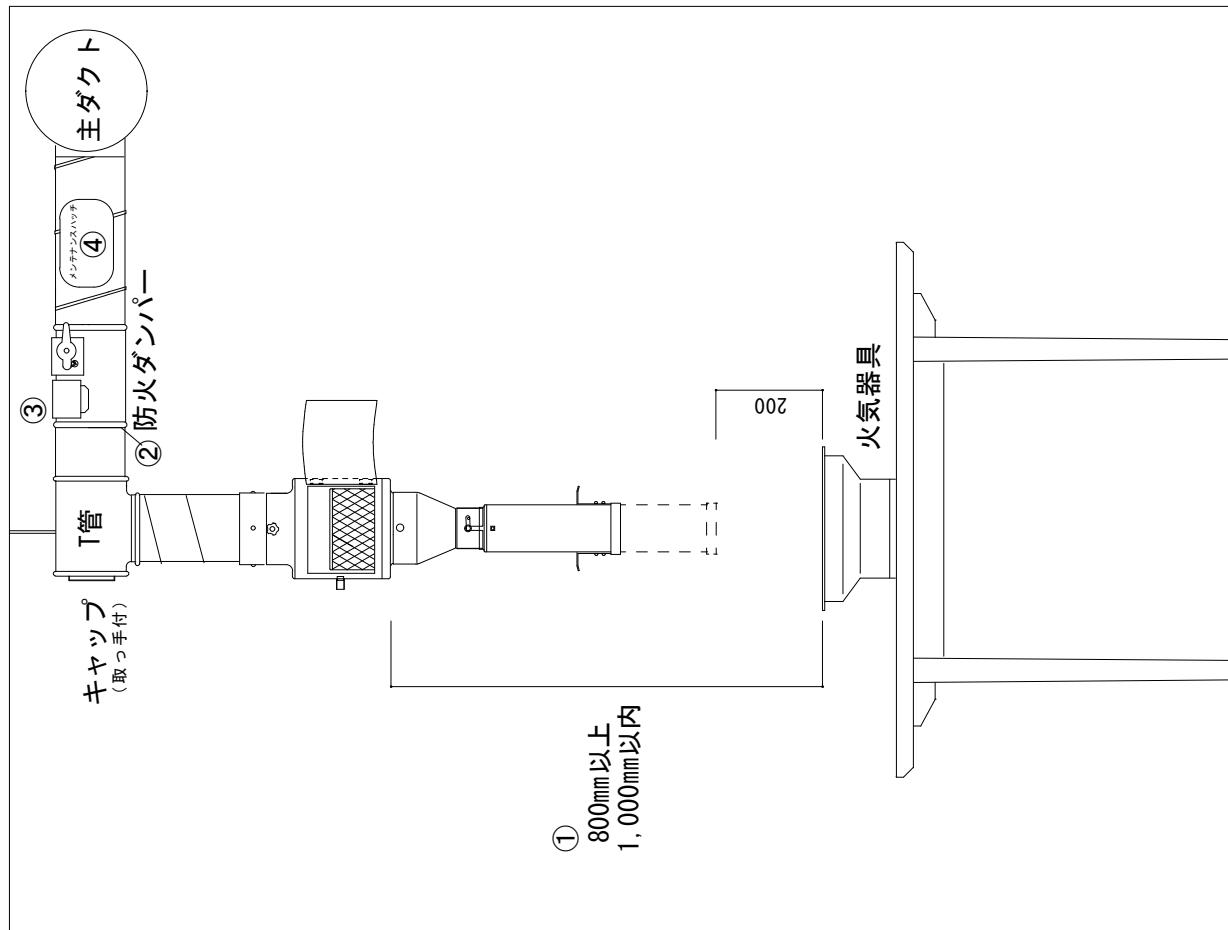

### 主ダクト下に設置する場合

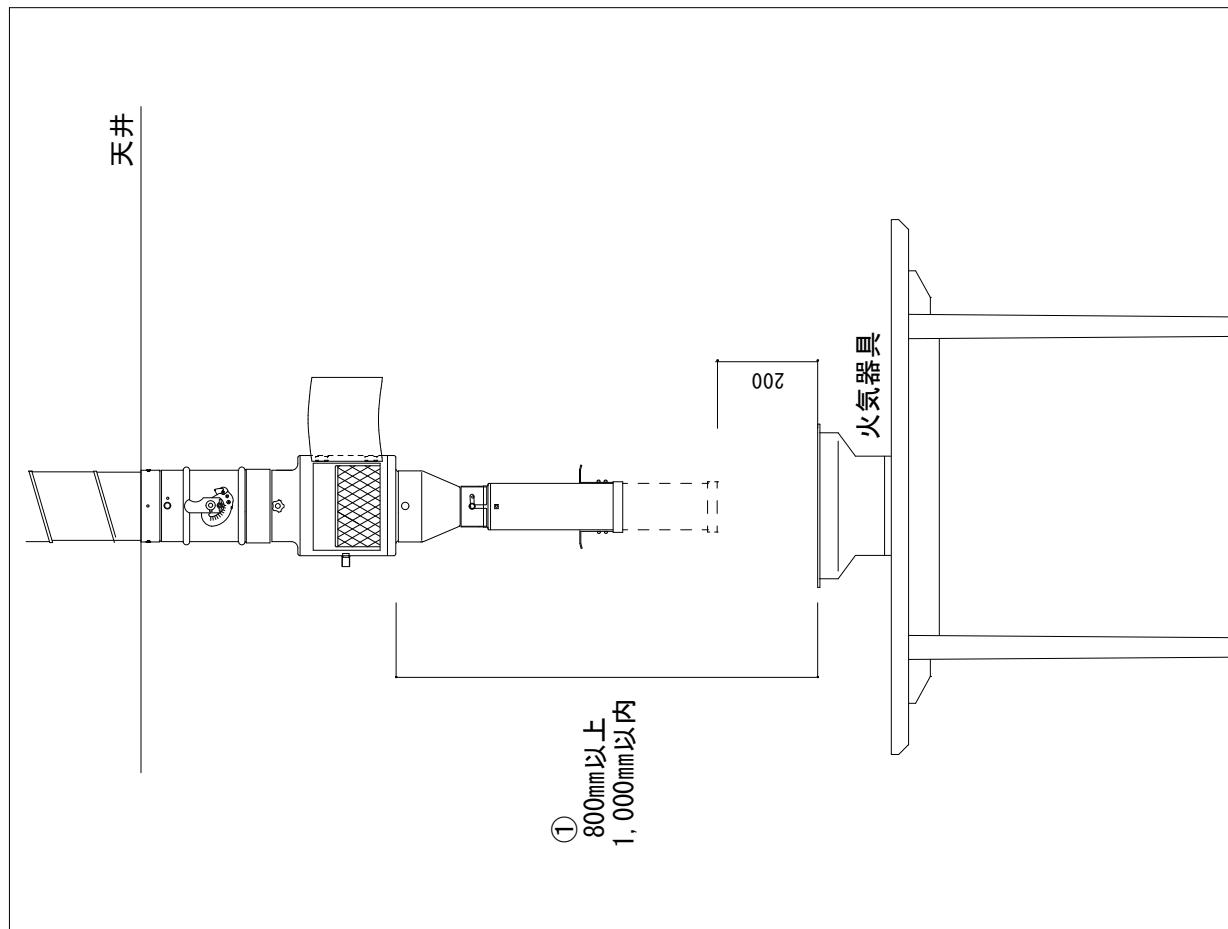

①グリス除去装置の設置位置は、グリス除去装置の下端が火気器具の火源から800mm以上、1,000mm以下とすること

②防火ダンパーはエルボに近接した横ダクト部分に設置

③防火ダンパーの温度センサーは横ダクト内の断面上部側に設置

④ダクト内の点検、清掃、防火ダンパーの作動状態の確認に必要な点検口の設置